

Gemeenteraad van Leiderdorp  
Postbus 35  
2350 AA LEIDERDORP

GEMEENTE LEIDERDORP	
Nr.	Afd. BP
Class. nr. -1731.212	
- 1 JULI 2010	
grippie	
S	S
Weeknr. - 11	
Afdeling	

N.V. Nederlandse Gasunie  
Postbus 19  
9700 MA Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 91 11  
F (050) 521 19 99  
E y.van.atteveld@gasunie.nl  
Handelsregister Groningen 02029700  
www.gasunie.nl

Datum  
29 juni 2010

Doorkiesnummer  
+31 (0)182 62 34 12

Ons kenmerk  
TAJW 10.1414

Uw kenmerk

Onderwerp  
Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan 'Boterhuispolder'

Geachte Raad,

Uit de publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 27 mei 2010, vernamen wij dat het bovengenoemde bestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Hierbij doen wij u onze zienswijze, als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht inzake ontwerp bestemmingsplan 'Boterhuispolder', toekomen

Net buiten de plangrenzen liggen een tweetal hogedruk gastransportleidingen, waarvan de invloedsfeer tot binnen dit plangebied valt. Voor beide gastransportleidingen geldt een belemmerde strook van 4 meter ter weerszijde van de hartlijn van de leiding. Bij beoordeling van de verbeelding blijkt de belemmerde strook niet binnen de plangrenzen te vallen.

Vooruit lopend op het toekomstige externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2011 in werking zal treden middels het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB), toetsen wij bestemmingsplannen hieraan. De circulaire 'Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen uit 1984' zal bij inwerkingtreding van het BEVB komen te vervallen.


Hieronder vindt u de juiste afstanden van het toekomstige externe veiligheidsbeleid.

Leiding	Druk	Diameter	1% letaliteitgrens*	100% letaliteitgrens*
W-515-03	40 bar	6 inch	70 meter	50 meter
W-515-05	40 bar	12 inch	140 meter	70 meter

\*) deze afstanden gelden ter weerszijde van de hartlijn van de leiding

Wij hebben in verband met de planontwikkeling het plaatsgebonden risico (PR) beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de PR 10-6 risicocontour ligt op circa 12 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding en valt daarmee binnen de plangrenzen. Hieruit blijkt tevens dat zich geen kwetsbare objecten bevinden (worden toegelaten) binnen deze contour. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van het plan.

Gezien het voornamelijk conserverende karakter van het bestemmingsplan met een geen of

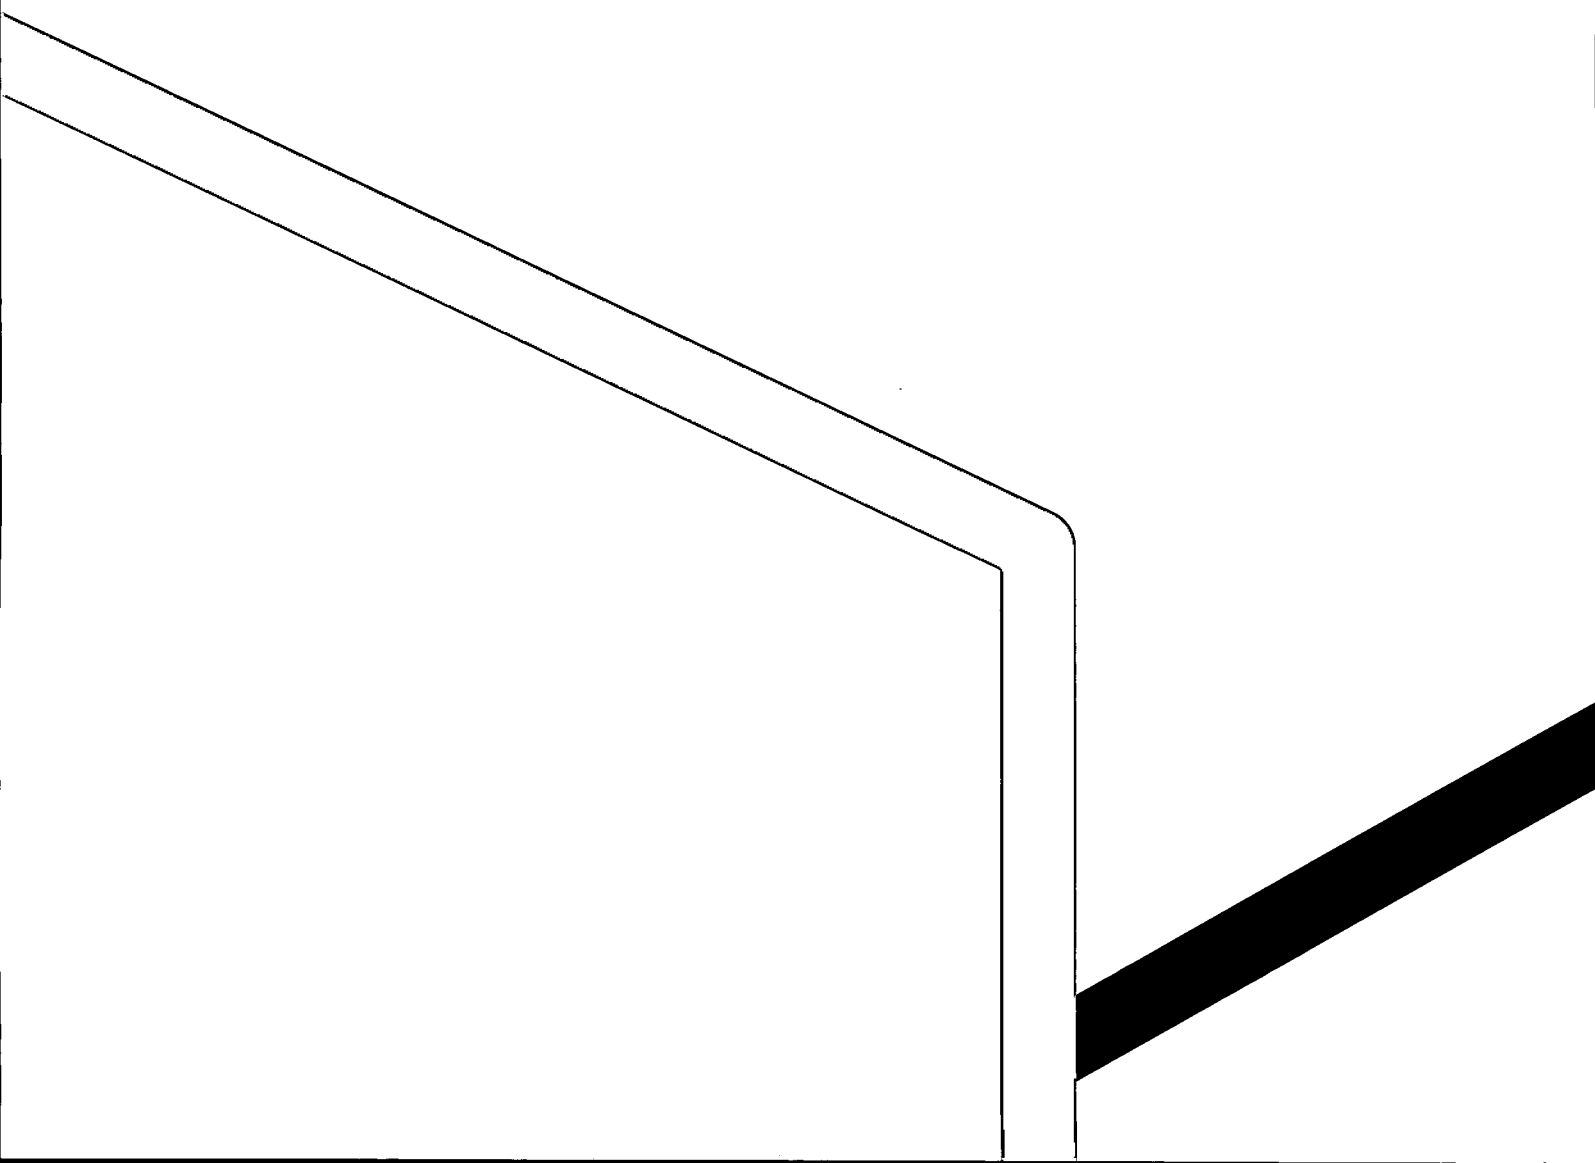

**N.V. Nederlandse Gasunie**

Datum: 29 juni 2010

Ons kenmerk: TAJW 10.1414

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan 'Boterhuispolder'

geringe toename van mensen, is er geen significante toename van het groepsrisico te verwachten. De gemeente blijft echter het verantwoordelijk orgaan voor de verantwoording van het groepsrisico, ook in de huidige situatie.

Wij verzoeken u in alinea 4.5.2 'Externe Veiligheid' onder 'Hogedrukaardgasleidingen' uit te gaan van de juiste leidinggegevens, zoals deze hierboven staan vermeld.

Voor uw informatie; groepsrisico berekeningen worden binnenkort mogelijk gemaakt middels de tool 'CAROLA'.

Toelichting op CAROLA

'CAROLA' is een rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van, onder andere, ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. In de nabije toekomst dient het bevoegd gezag, via deze wijze, de risicoberekeningen uit te voeren.

Het rekenpakket is door RIVM opgeleverd en door het ministerie van VROM geaccordeerd voor gebruik. Vanaf 1 mei 2010 kunnen gemeenten en provincies zich via de website van RIVM registreren als gebruiker van het rekenpakket. Na de officiële invoering van 'CAROLA' zal de Gasunie geen berekeningen meer uitvoeren. Indien noodzakelijk blijft Gasunie beschikbaar voor advies.

Indien gewenst kunt u voor de GR toetsing van uw bestemmingsplan aan het toekomstige externe veiligheidsbeleid, nu nog terecht bij onze afdeling tracébeheer.

De tracébeheerder voor uw gemeente is de heer P.G. Meijers, telefoon: 0182-62 34 27. U kunt tevens bij hem terecht voor eventuele afstemming van de technische aspecten.

Voor nadere gegevens of eventuele informatie met betrekking tot planologische en juridische aspecten kunt u, indien gewenst, contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



M.w. F. van Atteveld  
Medewerker Juridische Zaken West

